

# Information Technique

## CONDUITES MONTANTES GAZ

*Bien choisir vos équipements, pour être en conformité avec la législation*

Une conduite montante gaz est constituée de plusieurs éléments d'étages qui alimentent en gaz les différents niveaux d'un immeuble collectif. Les conduites montantes sont raccordées aux compteurs de type G4 compatibles avec une consommation de gaz pour le particulier (débit maxi 6 m<sup>3</sup>/h).


Définissez auprès de votre agence régionale LRI le type de conduite montante adaptée à votre besoin parmi les 3 modèles AUTORISÉS D'EMPLOI GAZ DE FRANCE :

- calibre 25 - Ø 28 pour 1 à 5 piquages
- calibre 32 - Ø 35 pour 1 à 10 piquages
- calibre 50 - Ø 54 pour 1 à 10 piquages

### Schémas de conduites montantes gaz

**A-** Montage en tube Cu Ø 28  
jusqu'à 5 compteurs à  
piquages directs

**B-** Montage en tube Cu Ø 35 ou 54  
jusqu'à 10 compteurs à  
piquages directs et nourrices

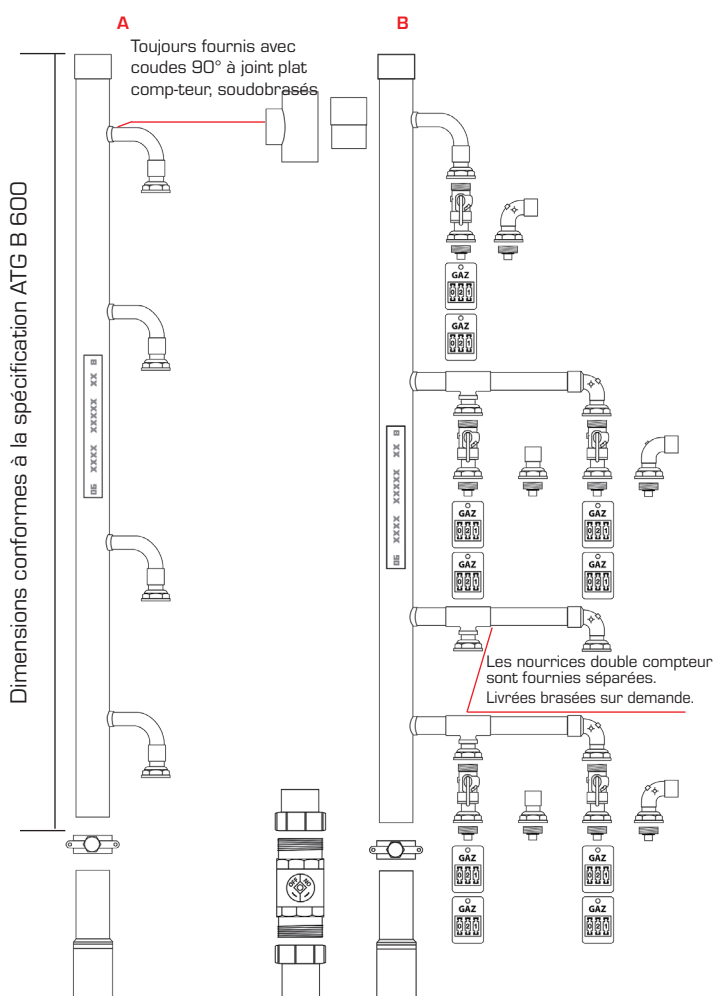

Les bâtiments neufs alimentés en gaz de réseau par des conduites en cuivre doivent obligatoirement être réalisés en éléments préfabriqués en usine, conformément à la spécification ATG B 600.

Contactez LRI pour :

- la définition technique des besoins sur plan.
- une offre complète pour la réalisation d'un chantier en conformité avec les prescriptions en vigueur. Fourniture du certificat de conformité.
- la livraison sur chantier des conduites montantes identifiées, emballées unitairement en caisses bois.
- l'intégralité des équipements à portée de main : robinets, raccords, fixations, plaques d'identification, etc.

**FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS  
SUR DEMANDE**

06 XXXX XXXXX XX B

Plaque d'identification

1- date de fabrication 3- numéro de commande

2- identification du fabricant 4- numéro d'étage

Identification spécifique sur demande